

**Van:** [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

**Verzonden:** 01-05-2024 12:04

**Aan:** [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>,

[redacted] <[redacted]@wsrl.nl>,

[redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

**CC:** [redacted], [redacted] van <[redacted]@wsrl.nl>

**Onderwerp:** FW: Milieucontrolebezoek 28 februari 2024 - RWZI Nijmegen: zaak ODRA24CO0100

---

Dag [redacted], [redacted] en [redacted],

Bijgaand t.i. de controlebrief van de ODRN, dd 28 februari, de door ons uitgevoerde acties en zijn reactie erop.

Alle acties zijn volgens de heer [redacted] voldoende beantwoord.

Wel wil ik nog aandacht bij jullie vragen mbt:

- Formaldehyde: daar komt hij nog met een aanvullende reactie;
- Reparatie afdekking goten voorbezinktanks. Offertes zijn opgevraagd, maar mogelijk halen we de gestelde termijn niet.
- Schuimkwestie: hij wil graag het eindrapport ontvangen en bespreken.

Verder is er een vraag gesteld over de BZV-belasting: die is regelmatig hoger dan de vergunde hoeveel van 325.000 ie. Voorlopig hebben we kunnen aangeven dat de RWZI ook een hogere belasting aankant. Mijn verzoek is hoe we met deze vergunningseis om moeten gaan in een 'AMP'-overleg te bespreken.

Groeten,

[redacted]

---

[redacted] <[redacted]@odra.nl>

**Verzonden:** dinsdag 30 april 2024 14:08

**Aan:** [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

**CC:** [redacted], [redacted] van <[redacted]@wsrl.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

**Onderwerp:** RE: Milieucontrolebezoek 28 februari 2024 - RWZI Nijmegen: zaak ODRA24CO0100

Beste [redacted] bedankt voor de terugkoppeling. Voorstel van mij om in de eerste week van juli een volgend bezoek in te plannen. Bijvoorbeeld 2,3 of 4 juli. Laat maar weten wanneer dit voor jou/jullie uitkomt. Volgende week heb ik een intern overleg over het formaldehyde onderzoek en het vervolg. Ik zal je de conclusie doorgeven.

Met vriendelijke groet,

Ing. [redacted]

Toezichthouder complexe bedrijven

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Telefoon 06-[redacted]

E-mail [redacted]@odra.nl

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

**Verzonden:** dinsdag 30 april 2024 12:36

**Aan:** [redacted] <[redacted]@odra.nl>

**CC:** [redacted], [redacted] van <[redacted]@wsrl.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

**Onderwerp:** FW: Milieucontrolebezoek 28 februari 2024 - RWZI Nijmegen: zaak ODRA24CO0100

Beste [redacted]


Eind februari 2024 is er een bezoek gebracht aan RWZI Weurt/Nijmegen. Tijdens dit bezoek zijn diverse zaken besproken. Na afloop waren er nog enkele openstaande punten die WSRL nog diende af te handelen. Dit staat in de brief van 3 april 2024 (zaaknummer ODRA24C0100). Met dit bericht geven we (in rood) een update m.b.t. deze punten.

### Openstaande zaken

Binnen vier weken na het versturen van deze brief dienen we de volgende punten afgehandeld te hebben:

- De afwijkingen van procesvoering voortaan aan ons doorgeven;  
**In het vervolg zullen we afwijkingen van de procesvoering op bovenstaande wijze uitvoeren.**
- Een schriftelijke toelichting te geven of de goede werking (aangezien in 2023 bijna 30 procent van de metingen dit boven de biologische capaciteit zat) van de zuivering voldoende geborgd is en wordt voldaan aan de effluent-eisen;  
**Hieronder is een trend van de concentratie BZV (mg/L) in het influent en effluent vanaf 1-1-2020 tot heden weergegeven. Gedurende deze periode is de effluent-norm voor BZV van 20 mg/L (art. 4.608, Besluit activiteiten leefomgeving) niet overschreden. Desgewenst kunnen we samen met de toezichthouder van RWS de effluent-**

data en de werking van de RWZI bespreken.

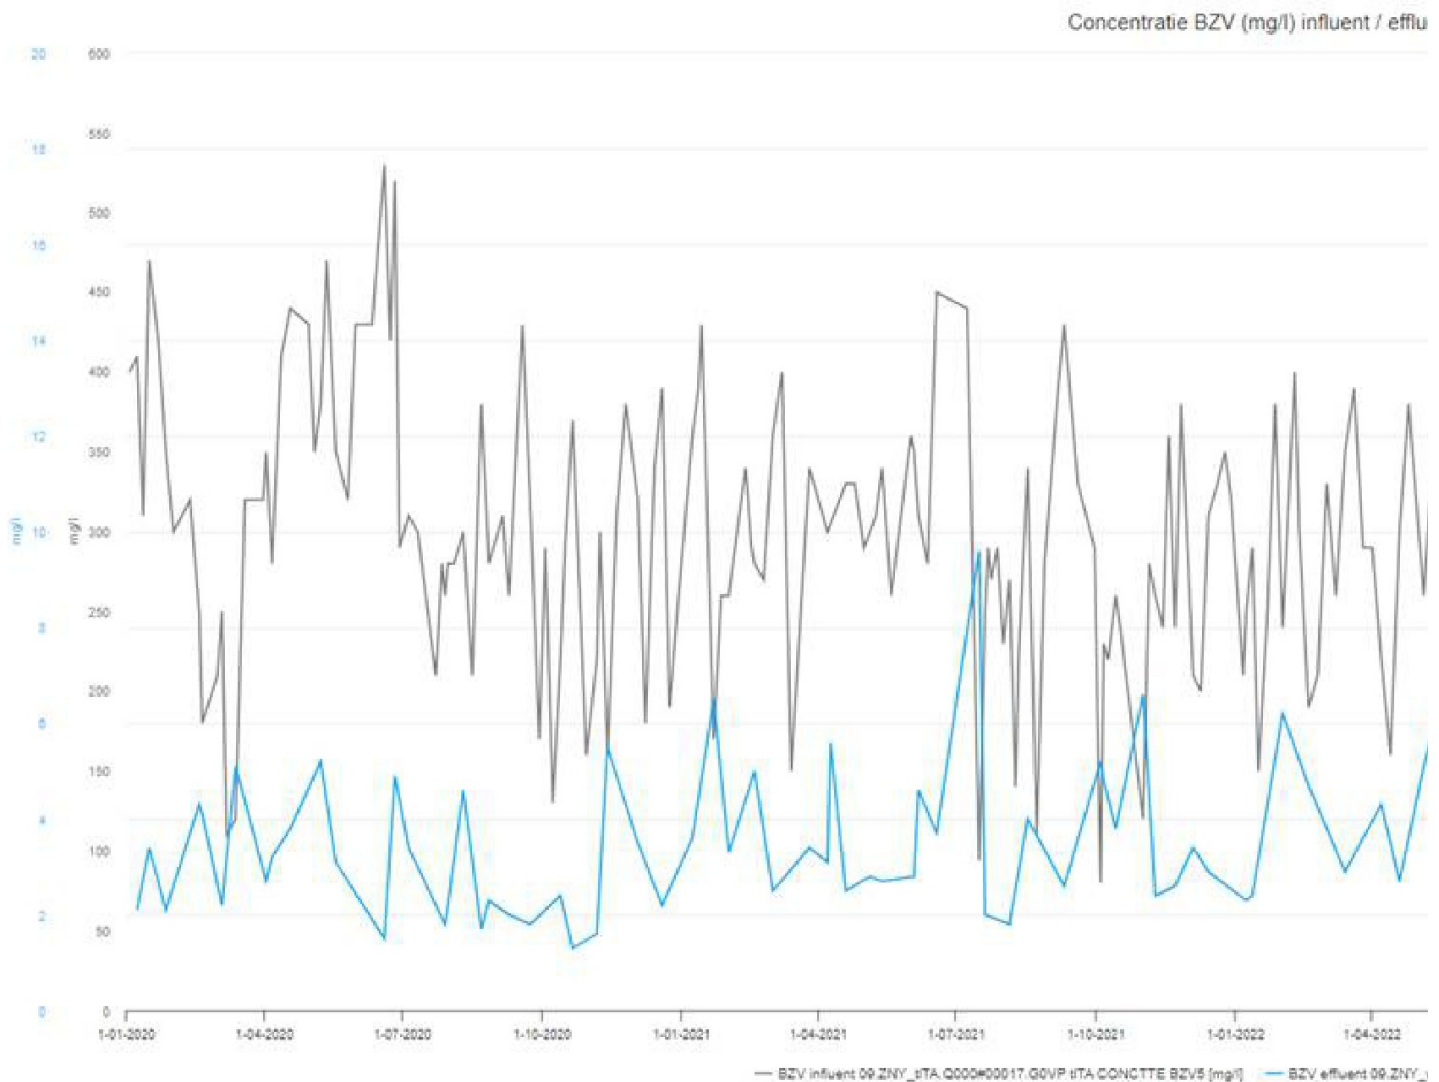

- De hoeveelheid opgeslagen gassen in gasflessen aan ons doorgeven;  
Op de RWZI Weurt/Nijmegen zijn er geen gasflessen in opslag. Alleen in gebruik bij bijvoorbeeld een lasapparaat.
- De meldingen van ontvangen afvalstoffen tijdig in het LMA te melden;  
De ontvangsten zijn gemeld in het LMA. In het vervolg zal dit tijdig gebeuren.
- De schuimvorming voortaan als ongewoon voorval bij ons te melden en het deskundigen-rapport met de meetresultaten naar ons toe te sturen.  
Schuimvorming wordt sinds de milieucontrole gemeld bij OD. Deel een van het deskundigen-rapport is gisteren besproken in de werkgroep van WSRL. Deel twee van het onderzoek (metingen afvalwater bedrijf, rioolgemaal, afvalwater/influent en sliblaag naast de beluchtingstanks) wordt momenteel uitgevoerd en naar verwachting begin juni opgeleverd. Als het rapport compleet is zal het worden gedeeld met de omgevingsdienst.

Daarnaast dienen we:

- Er voor te zorgen dat de goten van de voorbezinktanks voor 1 september 2024 deugdelijk en corrosiebestendig zijn afgedekt.  
Momenteel loopt het aanbestedingstraject om de werkzaamheden te gunnen. Mocht dit goedgekeurd worden, hopen we in september te kunnen starten met het vervangen van de beplating. Indien dit lukt, zou in medio oktober alle drie de voorbezinktanks afgerond moeten zijn. Maar vooralsnog wachten we op goedkeuring. We zullen je op de hoogte houden als we hier meer informatie/duidelijkheid over hebben.

Met bovenstaande toelichting hopen we je weer op de hoogte te hebben gebracht over de RWZI Weurt/Nijmegen.

Met vriendelijke groet,

ir. [REDACTED]  
Technoloog  
Team TI  
Bedrijfsvoering  
Afdeling Technische  
Installaties



T: (0344) [REDACTED]  
M: [REDACTED]  
E: [REDACTED]@wsrl.nl

Waterschap  
Rivierenland  
Postbus 599  
4000 AN Tiel

Bezoekadres:  
De  
Blomboogerd 1  
4003 BX Tiel



WATERSCHAP RIVIERENLAND	
Route	Bijl.:
Ontv.	- 5 APR. 2024

Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Waterschap Rivierenland  
De heer J  
Postbus 599  
4000 AN Tiel

Onderwerp: Milieucontrolebezoek 28 februari 2024 (RWZI Weurt)

Geachte heer J

Op 28 februari 2024 heeft de heer J, milieutoezichthouder van Omgevingsdienst Regio Arnhem, een bezoek gebracht aan RWZI Weurt, gevestigd aan de Jonkerstraat 42 te Weurt. Tijdens het bezoek is met u en de heren J (beheerder zuivering), J (milieukundig adviseur waterketens) en J (legionella-specialist ODRN) gesproken.

### Aanleiding en doel controle

Tijdens het bezoek is het volgende besproken/beoordeeld:

- algemeen;
- actiepunten vorige bezoeken (2023);
- vergunning en Omgevingswet;
- milieutoezicht.

Het verslag met actiepunten van dit bezoek hebben wij op 8 maart 2024 toegestuurd. Naar aanleiding hiervan hebben wij op 15 maart 2024 een inhoudelijke reactie van u terug ontvangen.

### Algemeen

Tijdens het bezoek hebben wij met elkaar kennisgemaakt en de functies en de rollen naar elkaar toegelicht. Het gesprek is door ons als prettig ervaren. Bovendien is een toelichting door heer J (d.m.v. luchtfoto) gegeven van de werking van de zuivering en de installaties binnen de locatie.

Er zijn geen milieuklachten over deze zuivering bij ons bekend.

De activiteiten vallen onder de reikwijdte van de E-PRTR-verordening. Door u zal het EPRTR-verslag worden ingevuld.

Het melden van afwijking procesvoering gebeurt nu nog niet bij ons. Een voorbeeld van een melding van waterschap Vallei en Veluwe is naar u toegestuurd. Het gaat ons niet om het toesturen van volledige draaiboeken, maar enkel om een beknopte beschrijving van de afwijking van proces (inspecties of onderhoud) en in welke periode dat dit wordt uitgevoerd.

Datum  
3 april 2024

Pagina  
1 van 5

Zaaknummer  
ODRA24CO0100

OLO-nummer

Behandeld door  
 J

Dit jaar zullen wij duidelijkheid geven over de KE-waarde (kosteneffectiviteit) voor het uitvoeren van extra maatregelen i.v.m. de verbranding van biogas.

Datum  
3 april 2024

Pagina  
2 van 5

Zaaknummer  
ODRA24CO0100

### **Actiepunten vorige bezoeken (2023)**

De biologische vergunde zuiveringscapaciteit bedraagt 330.000 inwonerequivalenten (op basis van 54 gram BZV). Door uw waterschap is aangegeven dat de aanvoer van geconcentreerder afvalwater (first flush na regenbui) in combinatie met een hoger (RWA)-debiet de oorzaak is van de hogere BZV-vrachten. Door u is een overzicht van de biologische belasting over 2023 toegestuurd. Hierbij is aangegeven dat de gemiddelde biologische belasting 310.951 inwoner equivalenten (op basis van 54 gram BZV) is geweest. De maximale belasting was op 12 juli 2023 742.407 inwonerequivalenten (op basis van 54 gram BZV). Wij stellen bovendien vast dat op basis van 65 metingen in 2023 19 keer (bijna 30 procent) de biologische belasting meer dan 330.000 inwonerequivalenten was. Wij verzoeken u een toelichting te geven of de goede werking van de zuivering hierbij voldoende geborgd is en dat voldaan wordt aan de effluenteisen.

Op 29 januari 2024 hebben wij van uw waterschap een nieuw legionella beheersplan (definitieve versie januari 2024) per e-mail ontvangen. Dit plan is door de heer [REDACTED] beoordeeld en is aangegeven dat dit plan er goed en volledig uit ziet. Tijdens het bezoek zijn nog kleine onduidelijkheden door uw waterschap toegelicht. Het plan voldoet hiermee aan de voorschriften 1,2, 3 van de ambtshalve actualisatie van 11 december 2020.

### **Vergunning en omgevingswet**

Op 15 maart 2024 heeft u met de heer [REDACTED] van vergunningverlening ODRN een overleg over het actualiseren van de vergunning gehad.

Volgens uw waterschap zijn alle activiteiten binnen de locatie vergund.

De brief van 19 december 2023 met een toelichting over Omgevingswet is door uw waterschap ontvangen. De wijzigingen van de omgevingswet zijn tijdens het bezoek kort besproken en toegelicht.

Voor de volgende activiteiten zijn de regels uit het Bal (Besluit Activiteiten Leefomgeving) van toepassing:

- opslagtanks voor vloeistoffen (paragraaf 3.2.8);
- WKK's (paragrafen 3.2.1 en 4.126).

In de kantoorruimte is geen stookinstallatie aanwezig. De hoeveelheid opgeslagen gassen in gasflessen zal nog worden uitgezocht en aan ons doorgegeven. Het Bal is voor het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking, niet van toepassing omdat hierover voorschriften in de vergunning zijn opgenomen.

## **Milieutoezicht**

Er is een rondgang over de zuivering gemaakt.

De energiecontrole is op 22 augustus 2023 uitgevoerd. Uw waterschap is over de resultaten op 12 januari 2024 geïnformeerd.

De grondwatermonitoringsrapportage van 2023 is op 26 februari 2024 per e-mail ontvangen. Deze zal door ons worden beoordeeld, waarover u nader wordt geïnformeerd.

Door uw waterschap is aangegeven dat in 2023 er 89.189 m<sup>3</sup> biogas is afgefakkeld.

De ontvangsten van afvalstoffen van november en december 2023 zijn ten tijde van het bezoek nog niet in het LMA gemeld. U heeft aangegeven dat dit met spoed alsnog wordt ingevuld. Op 3 april 2024 is vastgesteld dat de afvalstoffen over december 2023 nog niet zijn gemeld. Uw waterschap dient binnen 4 weken na de laatste dag van de maand de ontvangen afvalstoffen in het LMA te melden. Hiermee wordt artikel 3 lid 5 van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen overtreden.

De schuimvorming binnen de zuivering en de mogelijke oorzaak zijn besproken en tijdens de rondgang gezien. Besproken is dat dit als ongewoon voorval bij ons moet worden gemeld. Ter volledigheid merken wij op dat volgens artikel 15.11 van het Bal wij direct moeten worden geïnformeerd. Door u is aangegeven dat het deskundigen-rapport met de meetresultaten binnen enkele weken wordt opgestuurd en ter bespreking wordt gedeeld.

Vanuit de gemeente Nijmegen is eind 2023 een geuronderzoek door Olfasense B.V. uitgevoerd, waaruit bleek dat geen van de afdekkingen van de overloopgoten van de bezinktanks nog intact is. Dit is tijdens de rondgang ook vastgesteld. Hierdoor wordt voorschrift 4.1 van de omgevingsvergunning van 6 oktober 2004 door uw waterschap overtreden. Door uw waterschap is offerte opgevraagd en er zal een aanbesteding (kosten boven de 100.000 euro) worden gemaakt. Uw waterschap heeft aangegeven dat de planning afdekking overloopgoten voorbezinktanks is opgevraagd en nog naar ons wordt toegestuurd.

### **Wat moet uw waterschap doen?**

Binnen vier weken na het versturen van deze brief:

- de afwijkingen van procesvoering voortaan aan ons doorgeven;
- een schriftelijke toelichting te geven of de goede werking (aangezien in 2023 bijna 30 procent van de metingen dit boven de biologische capaciteit zat) van de zuivering voldoende geborgd is en wordt voldaan aan de effluent-eisen;
- de hoeveelheid opgeslagen gassen in gasflessen aan ons doorgeven;
- de meldingen van ontvangen afvalstoffen tijdig in het LMA te melden;
- de schuimvorming voortaan als ongewoon voorval bij ons te melden en het deskundigen-rapport met de meetresultaten naar ons toe te sturen.

Datum  
3 april 2024

Pagina  
3 van 5

Zaaknummer  
ODRA24CO0100

Er voor te zorgen dat de goten van de voorbezinktanks voor 1 september 2024 deugdelijk en corrosiebestendig zijn afgedekt.

Datum  
3 april 2024

Pagina  
4 van 5

Zaaknummer  
ODRA24CO0100

### **Waarom controleren wij?**

U bent ervoor verantwoordelijk dat uw bedrijf voldoet aan de regels. Daarmee draagt u samen met ons bij aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

### **Heeft u vragen?**

Dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] Hij is bereikbaar op telefoonnummer: 06 [REDACTED] of per e-mail via [postbus@odra.nl](mailto:postbus@odra.nl). Wilt u documenten zoveel mogelijk digitaal opsturen? Dit is milieuvriendelijker en efficiënter. Dit kan via [postbus@odra.nl](mailto:postbus@odra.nl). Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland

Omgevingsdienst Regio Arnhem


Deze brief is automatisch verstuurd en is daarom niet ondertekend.

**Bijlage: Constateringen**

Datum  
3 april 2024

Pagina  
5 van 5

Zaaknummer  
ODRA24CO0100

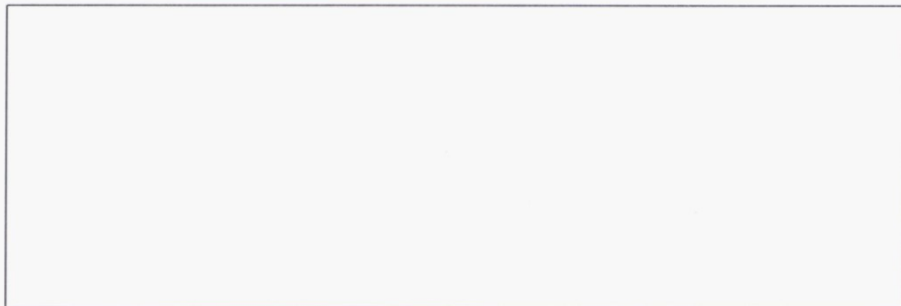

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen