

**Van:** [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>  
**Verzonden:** 01-10-2024 08:56  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>  
**Onderwerp:** RE: Milieucontrolebezoek 29 augustus 2024

---

Hoi [redacted],

Dat is prima, dan kijken we er woensdag even naar. Ik zag dat je al een eerste reactie hebt gegeven op [redacted] maittje.

Ik heb nog geen geurrapport ontvangen. Wel heb ik de aanvraag (2001) van de revisievergunning (2004) kunnen vinden met een geurmeting. Het zou kunnen dat er tussentijds ook nog een geurmeting is uitgevoerd, maar ik heb nog geen tijd gehad om hierin te duiken.

Wat betreft AP2: Er staat niets specifiek over een spill in de wet; volgens de specifieke zorgplicht dienen we nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. Een nul-onderzoek lijkt me hier niet van toepassing, die moet vóór de start van een bepaalde milieubelastende activiteit uitgevoerd worden. In onderstaande mail geeft [redacted] aan dat er een bodemonderzoek met plan van aanpak voor sanering moet worden uitgevoerd. Welk onderzoek er plaats moet vinden, is niet duidelijk. Bij een 'normaal' NEN5740-onderzoek wordt er geen PFAS gemeten. Een maatwerk-onderzoek (specifiek meten naar PFAS; is dit niet al gebeurd?) met een PvA voor sanering lijkt mij effectiever.

Het lijkt mij verstandig om aan [redacted] voor te stellen dat we graag in contact komen met zijn bodemkundige collega (Mevrouw [redacted]) om advies te winnen.

Tot morgen.  
Groet, [redacted]

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>  
**Verzonden:** maandag 30 september 2024 15:27  
**Aan:** [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>  
**Onderwerp:** RE: Milieucontrolebezoek 29 augustus 2024

Hoi [redacted],

Morgen niet, wel woensdag.

AP2 wat staat er in de wet als er een spill is geweest? Toch uitvoeren nul-onderzoek?

AP5. Heb ik jou het geurrapport opgestuurd?

Kennelijk moeten we wat. Alhoewel, wat staat er precies in de vergunning en waar is gemeten? Zie jij kans om hierin te duiken, of moeten we een buro inschakelen?

Tot woensdag.

Groet,

[redacted]

---

**Van:** [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>  
**Verzonden:** maandag 30 september 2024 15:19  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>  
**Onderwerp:** RE: Milieucontrolebezoek 29 augustus 2024

Hoi [redacted],

Wat betreft onderstaande actiepunten, hieronder alvast een eerste opzet. Heb je morgen een momentje om samen de rest in te vullen?

Groet,

[redacted]

**Actiepunt 1:** We zullen afwijkingen in de procesvoering melden.

**Actiepunt 2:** [Nog in te vullen]

**Actiepunt 3:** Voor nu kunnen we nog niet iets concreets melden over de extra opstelplaats voor de slibcontainer. Wanneer dit het geval is, zullen we dit aan [redacted] en jou melden.

**Actiepunt 4:** Er zijn meer zuiveringen waar beschreven staat dat er 2 keer per jaar bemonsterd wordt en waar dit niet het geval is. De vraag is gesteld aan Aquon/Milon; we wachten nog op antwoord.

**Actiepunt 5:** [Nog in te vullen]

**Actiepunt 6:** De planning voor het vervangen van de omloopranden is als volgt:

- VBT1: Hiervoor is nog geen opdracht gegeven (**inkooptechnisch mochten we geen 1 op 1 opdracht geven voor 3 VBT's tegelijkertijd**)
- VBT2: Uitvoering jan/feb 2025
- VBT3: Uitvoering jan/feb 2025

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@odra.nl>  
**Verzonden:** maandag 30 september 2024 11:10  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>  
**CC:** [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>  
**Onderwerp:** FW: Milieucontrolebezoek 29 augustus 2024

Beste [redacted] kan jij aangeven wanneer ik een reactie op onderstaande mail kan verwachten.

Met vriendelijke groet,

Ing. [redacted]  
Toezichthouder complexe bedrijven

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)  
Telefoon 06-[redacted]  
[redacted]@odra.nl

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@odra.nl>  
**Verzonden:** woensdag 11 september 2024 20:12  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>  
**CC:** [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>; [redacted] <[redacted]@odrn.nl>; [redacted] <[redacted]@odra.nl>  
**Onderwerp:** Milieucontrolebezoek 29 augustus 2024

Beste [redacted] hierbij een kort verslag van het bezoek van 29 augustus. Hierbij waren naast jou (proces technoloog) ook aanwezig: [redacted] (beheerder zuivering), [redacted] (milieukundig adviseur waterketens) en [redacted] (vergunningverlening ODRN).

### Algemeen

Het melden van afwijkingen procesvoering gebeurt nog niet structureel. Dit is geen wettelijke verplichting, maar is voor ons wel wenselijk om een beter beeld van de afwijkingen (onderhoud, vervanging installaties, etc) in relatie tot de impact voor de omgeving te verkrijgen. **Actiepunt 1**

De schuimvorming is sinds medio juni 2024 afgenomen. Op 19 augustus is hierover een groot overleg geweest en zijn er afspraken (en in een verslag vastgelegd) over het vervolg gemaakt. Ten aanzien van de bodemverontreiniging heb ik dit intern bij de bodemkundige (Mevrouw [redacted]) voorgelegd en dient een bodemonderzoek met plan van aanpak voor sanering te worden uitgevoerd. Over de aanpak kunnen wij met jullie meedenken. **Actiepunt 2**

Er zal door ons binnenkort duidelijkheid worden gegeven over de KE-waarde voor het uitvoeren van extra maatregelen bij de verbranding van biogas. Er is door ons een notitie opgesteld die aan de Gedeputeerde wordt voorgelegd.

De verhoging (factor 17) van meer N20 (lachgas) emissie ten opzichte van vorig jaar in het EPRTTR-verslag, heb ik intern nog eens besproken met de luchtspecialist van de ODRA. Hierbij kunnen wij ons vinden in de verwijzing naar de Handleiding en dat de gewijzigde berekeningen zijn doorgesproken met CBS en RIVM. Door jullie is aangegeven dat bij de beluchtingstank lachgassensoren worden geplaatst.

Er zijn dit jaar een aantal acties voor legionella door jullie uitgevoerd. Er is 4 x gemeten, waarbij geen legionella is vastgesteld. Volgend jaar zullen er twee extra metingen worden gedaan en zullen de maatregelen concreet zijn.

### Vergunningverlening

De beelden van de dronevlucht (uitgevoerd op 17 juni) zijn tijdens het bezoek gezamenlijk bekeken. Hierbij zijn geen afwijkingen ten opzichte van de vergunningen vastgesteld.

Vergunningverlening ODRN is bezig om de vergunningen te actualiseren.

Afgesproken dat een revisievergunning zal worden aangevraagd bij een (grotere) wijziging binnen de zuivering. Door jullie aangegeven dat de zuiveringscapaciteit wordt beperkt door de hydraulische capaciteit (16.000 m3/uur). Bovendien door jullie aangegeven dat voldaan wordt aan de lozingsnormen van het effluent.

Het plaatsen van de extra opstelplaats slibcontainer heb ik met [redacted] besproken. Alhoewel wij beseffen dat het een kleine wijziging betreft, dient dit toch door middel van (wijzigings)vergunning te worden gereguleerd. **Actiepunt 3**

## Milieutoezicht

We hebben een (gedeeltelijke) rondgang over de zuivering gemaakt.

De grondwatermonitorsrapportage van 2023 is op 26 februari 2024 per e-mail ontvangen. Deze is beoordeeld en het advies is op 4 juni naar jullie toegestuurd. De conclusie is dat er geen aanvullende acties noodzakelijk zijn. Afgesproken dat jullie zullen nagaan waarom in de rapportage staat dat de bemonstering twee keer per jaar zou zijn. **Actiepunt 4**

Vanuit de gemeente is eind 2023 een geuronderzoek door Olfasense bv uitgevoerd. Uit de resultaten maak ik op dat in twee maanden in de zomer de geuremissie van de voorbezinktanks  $1.524 \times 10^6$  OU/h is en dat hierdoor sowieso niet voldaan wordt aan het vergunde hoeveelheden (voorschrift 4.4) van  $110 \times 10^6$  OU/h. Graag hierover een inhoudelijke reactie, zodat we dit bij het volgend bezoek kunnen bespreken. **Actiepunt 5** De twee overloopgoten van de bezinktanks zullen dit jaar en een begin volgend jaar zijn hersteld. Graag nog een overzicht van de planning hierin. **Actiepunt 6**

Ik heb vastgesteld dat de ontvangsten van afvalstoffen in 2024 t/m juli dit jaar in het LMA keurig zijn ingevuld.

Graag in de loop van volgende week een reactie op de genoemde 6 actiepunten. Daarna zal ik de controlebrief uitwerken en toesturen.

Met vriendelijke groet,

Ing. [redacted]  
Toezichthouder complexe bedrijven

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)  
Telefoon 06-[redacted]  
[redacted]@odra.nl

---

**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** dinsdag 4 juni 2024 09:47  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>  
**CC:** [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>  
**Onderwerp:** RE: Milieucontrolebezoek 28 februari 2024 - RWZI Nijmegen: zaak ODRA24CO0100

Beste [redacted] ik begreep laatst al dat genoemde data in onderstaande mail niet uitkomen. Kan jij met een voorstel komen voor augustus/september?

Met vriendelijke groet,

Ing. [redacted]  
Toezichthouder complexe bedrijven

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)  
Telefoon 06-[redacted]  
[redacted]@odra.nl

---

**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** dinsdag 30 april 2024 14:08  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>  
**CC:** [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>  
**Onderwerp:** RE: Milieucontrolebezoek 28 februari 2024 - RWZI Nijmegen: zaak ODRA24CO0100

Beste [redacted] bedankt voor de terugkoppeling. Voorstel van mij om in de eerste week van juli een volgend bezoek in te plannen. Bijvoorbeeld 2,3 of 4 juli. Laat maar weten wanneer dit voor jou/jullie uitkomt. Volgende week heb ik een intern overleg over het formaldehyde onderzoek en het vervolg. Ik zal je de conclusie doorgeven.

Met vriendelijke groet,

Ing. [redacted]  
Toezichthouder complexe bedrijven

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Van: [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

Verzonden: dinsdag 30 april 2024 12:36

Aan: [redacted] <[redacted]@odra.nl>

CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

Onderwerp: FW: Milieucontrolebezoek 28 februari 2024 - RWZI Nijmegen: zaak ODRA24CO100

Beste [redacted]


Eind februari 2024 is er een bezoek gebracht aan RWZI Weurt/Nijmegen. Tijdens dit bezoek zijn diverse zaken besproken. Na afloop waren er nog enkele openstaande punten die WSRL nog diende af te handelen. Dit staat in de brief van 3 april 2024 (zaaknummer ODRA24C0100). Met dit bericht geven we (in rood) een update m.b.t. deze punten.

### Openstaande zaken

Binnen vier weken na het versturen van deze brief dienen we de volgende punten afgehandeld te hebben:

- De afwijkingen van procesvoering voortaan aan ons doorgeven;  
**In het vervolg zullen we afwijkingen van de procesvoering op bovenstaande wijze uitvoeren.**
- Een schriftelijke toelichting te geven of de goede werking (aangezien in 2023 bijna 30 procent van de metingen dit boven de biologische capaciteit zat) van de zuivering voldoende geborgd is en wordt voldaan aan de effluent-eisen;

**Hieronder is een trend van de concentratie BZV (mg/L) in het influent en effluent vanaf 1-1-2020 tot heden weergegeven. Gedurende deze periode is de effluent-norm voor BZV van 20 mg/L (art. 4.608, Besluit activiteiten leefomgeving) niet overschreden. Desgewenst kunnen we samen met de toezichthouder van RWS de effluent-data en de werking van de RWZI bespreken.**

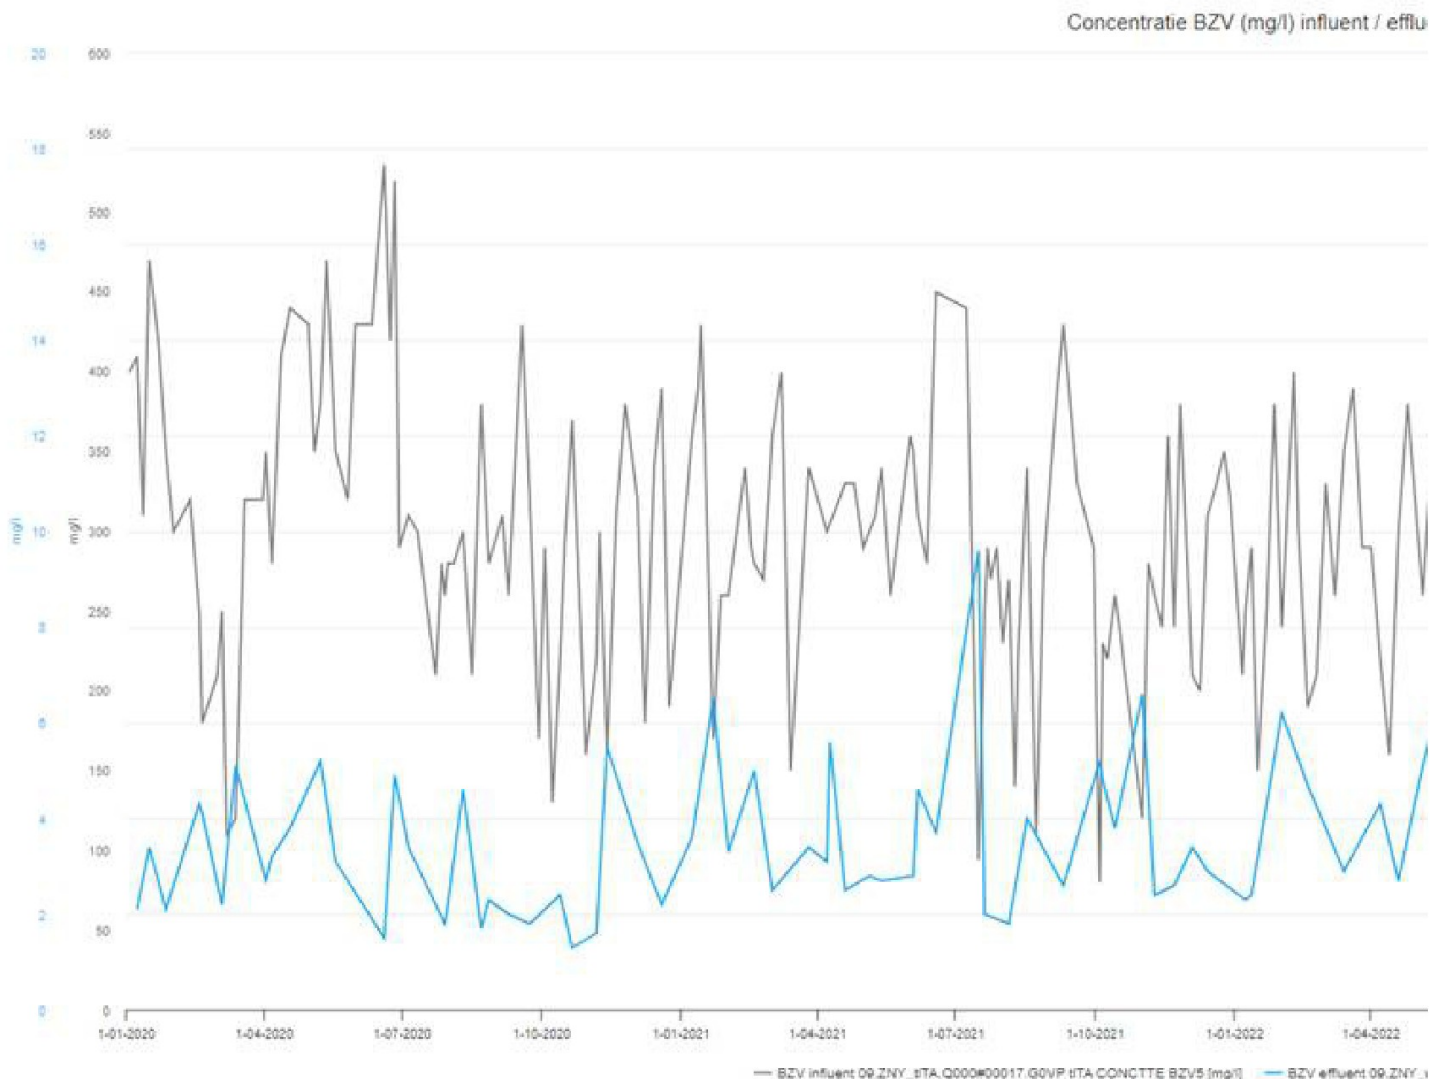

- De hoeveelheid opgeslagen gassen in gasflessen aan ons doorgeven;  
Op de RWZI Weurt/Nijmegen zijn er geen gasflessen in opslag. Alleen in gebruik bij bijvoorbeeld een lasapparaat.
- De meldingen van ontvangen afvalstoffen tijdig in het LMA te melden;  
De ontvangsten zijn gemeld in het LMA. In het vervolg zal dit tijdig gebeuren.
- De schuimvorming voortaan als ongewoon voorval bij ons te melden en het deskundigen-rapport met de meetresultaten naar ons toe te sturen.  
Schuimvorming wordt sinds de milieucontrole gemeld bij OD. Deel een van het deskundigen-rapport is gisteren besproken in de werkgroep van WSRL. Deel twee van het onderzoek (metingen afvalwater bedrijf, rioolgemaal, afvalwater/influent en sliblaag naast de beluchtingstanks) wordt momenteel uitgevoerd en naar verwachting begin juni opgeleverd. Als het rapport compleet is zal het worden gedeeld met de omgevingsdienst.

Daarnaast dienen we:

- Er voor te zorgen dat de goten van de voorbezinktanks voor 1 september 2024 deugdelijk en corrosiebestendig zijn afgedekt.  
Momenteel loopt het aanbestedingstraject om de werkzaamheden te gunnen. Mocht dit goedgekeurd worden, hopen we in september te kunnen starten met het vervangen van de beplating. Indien dit lukt, zou in medio oktober alle drie de voorbezinktanks afgerond moeten zijn. Maar vooralsnog wachten we op goedkeuring. We zullen je op de hoogte houden als we hier meer informatie/duidelijkheid over hebben.

Met bovenstaande toelichting hopen we je weer op de hoogte te hebben gebracht over de RWZI Weurt/Nijmegen.

Met vriendelijke groet,

  
Technoloog  
Team TI  
Bedrijfsvoering  
Afdeling Technische  
Installaties



T: (0344)   
M:   
E: @wsrl.nl

Waterschap  
Rivierenland  
Postbus 599  
4000 AN Tiel

Bezoekadres:  
De  
Blomboogerd 1  
4003 BX Tiel

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen